

Ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 2.2.1, gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, artikel 7/1, §11, artikel 12/1, §8, artikel 12/3, §10, artikel 27/6, §9, artikel 27/7, §8, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019;
- het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect, artikel 32, 2°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 2 oktober 2020;
- De Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies nr. 2020/41 gegeven op 6 oktober 2020;
- De Raad van State heeft advies xxxxx/x gegeven op ... (datum).

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De bestaande keuring van de binneninstallatie (drinkwatervoorziening) en de privéwaterafvoer, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement zijn aanzienlijk uitgebreid met de keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie en van de installatie voor tweedecircuitwater.
- Om de keuringen volledig en op een geharmoniseerde wijze te operationaliseren, zijn verdere bepalingen vereist zoals technische standaarden en bepalingen over wanneer er keuringsplicht is, over de draagwijdte van de keuring, over de eisen die opgelegd worden aan de keurders en over de administratieve opvolging van de keuring. Dergelijke bepalingen worden met dit besluit vormgegeven.
- De keuringen worden ingevoerd om aan de hand van de nodige technische bepalingen de installaties te beoordelen op hun conformiteit en dus de mogelijkheid om ze aan te sluiten, en om na te gaan of te evalueren of alle aanwezige, te keuren installaties correct aangelegd zijn ten aanzien van elkaar.
- De ontwerpbeoordelingen zijn technisch van aard en verwijzen waar nodig naar beschikbare normeringen om een uniforme keuringsaanpak voor het volledige Vlaamse Gewest te garanderen. Die uniforme keuringsaanpak moet bij de keuringen een gelijke beoordeling voor de titularis van de installaties mogelijk maken.

**DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE
EN TOERISME BESLUIT:**

Hoofdstuk 1. Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

- 1° besluit van 8 april 2011: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement;
- 2° inventaris: een inventaris als vermeld in artikel 17, tweede lid;
- 3° uitvoeringsplan: een schematische voorstelling van het te keuren systeem die geen rekening houdt met de exacte plaats en ligging van de onderdelen ervan maar die, met behulp van symbolen, het te keuren systeem en de onderdelen die opgenomen zijn op de inventaris, weergeeft.

Hoofdstuk 2. Minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming

Art. 2. §1. Een voorstel voor de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming, hetzij in of naar de binneninstallatie of de niet-aangesloten binneninstallatie, hetzij naar het openbaar waterdistributienetwerk, wordt uitgewerkt door de exploitant, in overleg met de andere exploitanten. De exploitant baseert zich daarvoor op de principes van de NBN EN1717.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan op elk moment in het overleg, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de exploitant advies verlenen over de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming, vermeld in het eerste lid.

§2. Een voorstel van de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming van alle exploitanten samen die ze allemaal hebben goedgekeurd, wordt uiterlijk op 31 januari 2021 voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

§3. Alle wijzigingen van de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming worden ook met een voorstel van alle exploitanten samen die ze allemaal hebben goedgekeurd, voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

§4. Het voorstel voor minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming, of de wijziging ervan, wordt aan de Vlaamse Milieumaatschappij voorgelegd. Met het oog op een geharmoniseerde invulling van de keuring, legt de Vlaamse Milieumaatschappij, op basis van het ingediende voorstel, de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming vast die gebruikt worden in het kader van de keuring.

§5. De exploitant maakt de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming bekend op zijn website, en maakt ze ook bekend via andere passende kanalen. Op verzoek van de klant bezorgt de exploitant de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming aan de klant.

Hoofdstuk 3. Nadere regels over de keuring

Afdeling 1. Keuring van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie

Art. 3. De conformiteit voor aansluiting of voor gebruik van een binneninstallatie of een niet-aangesloten binneninstallatie wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- 1° de criteria, vermeld in punt 1.2 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, voor een binneninstallatie die aangesloten is of aangesloten zal worden op het openbaar waterdistributienetwerk;
- 2° de criteria, vermeld in punt 1.3 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, voor een niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed dat aangesloten is of aangesloten wordt op het openbaar waterdistributienetwerk;
- 3° de criteria, vermeld in punt 1.4. van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, voor een niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend

goed dat niet aangesloten is of wordt op het openbaar waterdistributienetwerk.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan de criteria, vermeld in paragraaf 1, vanuit technisch oogpunt verduidelijken of nader specificeren.

Art. 4. Om de vastgestelde herstelmaatregelen uit te voeren conform artikel 7/1, §5, van het besluit van 8 april 2011, gelden de maximale termijnen, vermeld in punt 3.1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Om de vastgestelde herstelmaatregelen uit te voeren conform artikel 7/1, §6, artikel 12/4, §6, en artikel 27/6, §6, van het besluit van 8 april 2011, gelden de maximale termijnen, vermeld in punt 3.2 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 6. Om de vastgestelde herstelmaatregelen uit te voeren conform artikel 12/4, §5, van het besluit van 8 april 2011, gelden de maximale termijnen, vermeld in punt 3.3 van bijlage 2.

Art. 7. In artikel 7/1, §1, eerste lid, 2°, artikel 12/4, §1, 2°, en artikel 27/6, §1, eerste lid, 2°, van het besluit van 8 april 2011 wordt verstaan onder belangrijke wijzigingen: alle wijzigingen in de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie die aanleiding kunnen geven tot een rechtstreekse verbinding als vermeld in artikel 7 van het voormelde besluit, of een inbreuk op de minimale vereiste beveiliging tegen terugstroming van langdurig stilstaand water of een vloeistof die behoort tot vloeistofcategorie 3, 4 of 5 als vermeld in punt 1.1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 8. De keuring van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie beperkt zich in de volgende gevallen tot de volgende delen:

- 1° bij een keuring naar aanleiding van belangrijke wijzigingen die de volksgezondheid of de goede werking van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie en het openbaar waterdistributienetwerk kunnen bedreigen, tot het deel van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie waar belangrijke wijzigingen als vermeld in artikel 7, zijn uitgevoerd, als de overige delen van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie al zijn gekeurd;
- 2° bij de keuring nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring ervan, tot het deel van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie waar de herstelmaatregelen zijn opgelegd, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder of door een keurder die voor dezelfde werkgever werkt.

Art. 9. Bij een keuring van een niet-aangesloten binneninstallatie informeert de keurder de aanvrager over de wettelijke kwaliteitseisen en de bijbehorende controleverplichtingen voor water bestemd voor menselijke consumptie.

De bevoegde entiteit Leefmilieu kan nadere regels opstellen voor de invulling van de informatieplicht, vermeld in het eerste lid. Die regels kunnen betrekking hebben op:

- 1° de manier waarop geïnformeerd wordt door de keurder;

- 2° welke concrete informatie over de wettelijke kwaliteitseisen en de bijhorende controleverplichtingen minstens gedeeld wordt.

Afdeling 2. Keuring van de installatie voor tweedecircuitwater

Art. 10. De gebruiksconformiteit voor een installatie voor tweedecircuitwater wordt beoordeeld op basis van de criteria, vermeld in 2.1 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 11. De termijnen om de vastgestelde herstelmaatregelen uit te voeren conform artikel 12/3, §5, van het besluit van 8 april 2011, zijn opgenomen in punt 3.3 van bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 12. In artikel 12/3, §1, 2°, en artikel 27/7, §1, eerste lid, 2°, van het besluit van 8 april 2011 wordt verstaan onder belangrijke wijzigingen:

- 1° de plaatsing of wijziging van een bestaand bijvulsysteem of voedingspunt met water afkomstig van een binneninstallatie of een niet-aangesloten binneninstallatie in een installatie voor tweedecircuitwater;
- 2° de plaatsing of wijziging van een afnamepunt in een installatie voor tweedecircuitwater dat mogelijk kan worden aangewend voor toepassingen die water bestemd voor menselijke consumptie vereisen.

Art. 13. De keuring van de installatie voor tweedecircuitwater beperkt zich in de volgende gevallen tot de volgende delen:

- 1° bij een keuring naar aanleiding van belangrijke wijzigingen tot het deel van de installatie voor tweedecircuitwater waar belangrijke wijzigingen als vermeld in artikel 12, zijn uitgevoerd als de overige delen van de installatie voor tweedecircuitwater al zijn gekeurd;
- 2° bij een keuring nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring ervan, tot het deel van de installatie voor tweedecircuitwater waar de herstelmaatregelen zijn opgelegd, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder of door een keurder die voor dezelfde werkgever werkt.

Afdeling 3. Keuring van de privéwaterafvoer

Art. 14. §1. De conformiteit voor aansluiting van een privéwaterafvoer wordt beoordeeld op basis van de criteria, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

§2. De criteria, vermeld in paragraaf 1, kunnen aangevuld worden met nadere technische specificaties. De exploitant werkt in overleg met de andere exploitanten een voorstel van nadere specificaties uit.

De ecologisch toezichthouder kan op elk moment in het overleg, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de exploitant advies verlenen over de nadere technische specificaties, vermeld in het eerste lid.

§3. Het voorstel voor nadere technische specificaties of elke wijziging van de nadere technische specificaties wordt aan de Vlaamse Milieumaatschappij voorgelegd. Met het oog op een geharmoniseerde invulling van de keuring, legt

de Vlaamse Milieumaatschappij, op basis van het ingediende voorstel, de nadere technische specificaties vast die gebruikt worden in het kader van de keuring.

De exploitant maakt de nadere technische specificaties bekend op zijn website en via andere passende kanalen. Op verzoek van de klant bezorgt de exploitant hem de nadere technische specificaties.

Art. 15. Om de vastgestelde herstelmaatregelen uit te voeren conform artikel 12/1, §4, van het besluit van 8 april 2011, geldt een maximale termijn van zestig dagen.

Art. 16. De keuring van de privéwaterafvoer beperkt zich in geval van een keuring nadat herstelmaatregelen genomen zijn naar aanleiding van een voorafgaande keuring ervan, tot het deel van de privéwaterafvoer waar de herstelmaatregelen zijn opgelegd, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder of door een keurder die voor dezelfde werkgever werkt.

Hoofdstuk 4. Organisatie en kwaliteitsborging van de keuring

Art. 17. Voor de keuring van een binneninstallatie, een niet-aangesloten binneninstallatie, een installatie voor tweedecircuitwater of de privéwaterafvoer stelt de aanvrager de volgende informatie ter beschikking van de keurder:

- 1° bij een keuring voor een eerste ingebruikname:
 - a) de inventaris van het te keuren systeem met de bijbehorende bewijsstukken;
 - b) een uitvoeringsplan van het te keuren systeem;
 - c) de omgevingsvergunning in geval van een keuring van de privéwaterafvoer;
- 2° bij een keuring om een andere reden dan een eerste ingebruikname:
 - a) als die beschikbaar is, de inventaris van het te keuren systeem met de bijbehorende bewijsstukken;
 - b) een uitvoeringsplan van het te keuren systeem.

Onder inventaris als vermeld in paragraaf 1, 1°, wordt een van de volgende inventarissen voor een van de volgende systemen verstaan:

- 1° inventaris binneninstallatie: een overzicht van alle kranen, beveiligingen, toestellen en alle gebruikte additieven in de binneninstallatie met de vermelding van de naam, het type of het serie- en fabricagenummer;
- 2° inventaris installatie voor tweedecircuitwater: een overzicht van alle afnamepunten en bijvulsystemen of voedingspunten in de installatie voor tweedecircuitwater, waarbij voor de bijvulsystemen of voedingspunten de naam, het type of het serie- en fabricagenummer worden opgegeven, als die informatie beschikbaar is;
- 3° inventaris privéwaterafvoer: een overzicht met informatie als vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, over het gebouw, het dak, de verharding, een individuele (voor)behandelingsinstallatie, de buffervoorziening, de infiltratievoorziening en de hemelwaterput, die geïnteriseerd moet worden voor de keuring van de privéwaterafvoer;
- 4° inventaris niet-aangesloten binneninstallatie: een overzicht van alle kranen, beveiligingen, toestellen en alle gebruikte additieven in de niet-

aangesloten binneninstallatie, met vermelding van de naam, het type of het serie- en fabricagenummer, van de aangewende waterbronnen voor de bevoorrading van de niet-aangesloten binneninstallatie.

Art. 18. Een keurder mag niet betrokken zijn bij activiteiten die in conflict kunnen zijn met de onafhankelijkheid van zijn oordeel en zijn integriteit met betrekking tot zijn keuringsactiviteiten.

Art. 19. De keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer wordt vanaf 1 januari 2022 georganiseerd en uitgevoerd volgens de NBN EN ISO/IEC 17020.

De exploitant of het samenwerkingsverband met derden als vermeld in artikel 7/1, §3, artikel 12/1, §3, artikel 12/3, §4, artikel 12/4, §4, artikel 27/6, §3, en artikel 27/7, §3, van het besluit van 8 april 2011, waarborgt de kwaliteit van het keuringsproces door vanaf 1 januari 2022 geaccrediteerd te zijn als keuringsinstelling van het type A voor keuringen waarop dit besluit betrekking heeft, op basis van de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17020.

Het bewijs van accreditatie en de auditverslagen die aan de accreditatie gekoppeld zijn, worden ter beschikking gehouden van de bevoegde entiteit Leefmilieu en de ecologisch toezichthouder.

Hoofdstuk 5. Inhoud en archivering van het keuringsattest en het keuringsdossier

Art. 20. Het keuringsattest bevat uitsluitend de volgende gegevens:

- 1° een unieke identificatie en uitgiftedatum;
- 2° de identificatie van de keurder;
- 3° het adres van het onroerend goed dat wordt gekeurd;
- 4° de datum van uitvoering van de keuring;
- 5° bij een keuring van een binneninstallatie, een niet-aangesloten binneninstallatie of een installatie voor tweedecircuitwater: de aanduiding van het type gebouw met specificering of het gaat over een publiek gebouw categorie 1 of categorie 2 als vermeld in artikel 11, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002;
- 6° bij een keuring van een privéwaterafvoer: de aanduiding of het een lozing betreft van huishoudelijk afvalwater of niet-huishoudelijk afvalwater;
- 7° het type keuring met specificering als vermeld in artikel 7/1, §1, artikel 12/1, §1, artikel 12/3, §1, artikel 12/4, §1, artikel 27/6, §1, en artikel 27/7, §1, van het besluit van 8 april 2011;
- 8° het type installatie met specificering of het gaat om een binneninstallatie, een installatie voor tweedecircuitwater, een niet-aangesloten binneninstallatie of een privéwaterafvoer;
- 9° de benodigde informatie om de conformiteit van de te keuren installatie te kunnen beoordelen conform bijlage 2 en 3;
- 10° de uitspraak over de conformiteit van de gekeurde installatie;
- 11° de herstelmaatregelen en de uitvoeringstermijn van de herstelmaatregelen, vermeld in artikel 7/1, §5 en §6, artikel 12/1, §4, artikel 12/3, §5, artikel 12/4, §5 en §6, en artikel 27/6, §6, van het besluit van 8 april 2011;

- 12° de herstelmaatregelen, vermeld in artikel 7/1, §8, artikel 12/3, §6, artikel 12/4, §9, artikel 27/6, §8, en artikel 27/7, §6, van het besluit van 8 april 2011;
- 13° bij een keuring van een niet-aangesloten binneninstallatie: een verwijzing naar de wettelijke kwaliteitseisen die van toepassing zijn en de bijbehorende controleverplichtingen voor water bestemd voor menselijke consumptie;
- 14° een opmerkingenveld waarin aspecten die niet bepalend zijn voor de conformiteit kunnen worden opgenomen;
- 15° de gevalideerde inventaris van het gekeurde systeem.

De exploitant of het samenwerkingsverband met derden als vermeld in artikel 7/1, §4, artikel 12/1, §3, artikel 12/3, §4, artikel 12/4, §4, artikel 27/6, §3, en artikel 27/7, §3, van het besluit van 8 april 2011, legt uiterlijk op 31 januari 2021 het keuringsattest dat gebruikt wordt voor de verschillende types van keuringen voor aan, afhankelijk van het type keuring en rekening houdend met de bevoegdheden, de bevoegde entiteit Leefmilieu hetzij de ecologisch toezichthouder. Alle beoogde wijzigingen van de keuringsattesten worden voorgelegd aan de bevoegde entiteit Leefmilieu of de ecologisch toezichthouder.

De Vlaamse Milieumaatschappij legt de keuringsattesten vast die gebruikt mogen worden om een keuring uit te voeren.

Art. 21. De exploitant voorziet in een digitaal registratiesysteem waarin alle keuringsdossiers worden opgenomen, die afgeleverd worden vanaf 1 januari 2021. De exploitant start uiterlijk op 1 juli 2021 met de digitale registratie.

Het keuringdossier bestaat uit de volgende documenten:

- 1° een uitvoeringsplan van het gekeurde systeem;
- 2° het keuringsattest voor het gekeurde systeem.

Art. 22. De klant of de titularis is verplicht om het keuringsdossier bij te houden en ter beschikking te stellen in het kader van controle- en inventarisatietaken van de exploitant.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Art. 23. Het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 april 2014, wordt opgeheven.

Art. 24. Bij een herkeuring naar aanleiding van een voorafgaande keuring vóór 1 januari 2021 gelden de bepalingen van dit besluit. De herkeuring beperkt zich tot het deel van de installatie waar de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.

Art. 25. Artikel 15, 19, 20 en 30 van het besluit van 24 mei 2019 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, wat betreft de aanvraagprocedure om de debietsbeperking op de watertoevoer in te stellen of weg te nemen, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse

Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, wat betreft onder andere de hervorming van de procedure voor de afsluiting van de watertoevoer, de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer, en tot wijziging van het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunningen, wat betreft een procedureel aspect treden in werking op 1 januari 2021.

Art. 26. Dit ministerieel besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en
Toerisme,

Zuhal DEMIR

Bijlage 1. Overzicht van de onderdelen en de noodzakelijke gegevens ervan, op te nemen in de inventaris privéwaterafvoer als vermeld in artikel 17, tweede lid, 3°

ONDERDEEL	NOODZAKELIJKE GEGEVENS
hemelwaterput	aanwezigheid hemelwaterput
	aanwezig en vergund volume van de hemelwaterput
	aanwezigheid afnamepunten
	ontvangstvoorziening voor overloop hemelwaterput
infiltratievoorziening	aanwezigheid voorziening
	bovengrondse of ondergronds afwerking
	aanwezig en vergund volume van de infiltratievoorziening
	aanwezige en vergunde infiltratieoppervlakte van de voorziening
	ontvangstvoorziening voor overloop infiltratievoorziening
buffervoorziening	aanwezigheid voorziening
	bovengrondse of ondergrondse afwerking
	aanwezig en vergund volume van de buffervoorziening
	ontvangstvoorziening voor overloop buffervoorziening
individuele behandelingsinstallatie(s)	aanwezigheid
	capaciteit van de voorziening
	ontvangstvoorziening voor overloop voorziening
individuele voorbehandelingsinstallatie(s)	aanwezigheid
	Type
	volume van de voorziening
dak	oppervlakte
	type

verharding	oppervlakte
perceel	oppervlakte

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van xxx over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR


Bijlage 2. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit voor aansluiting of gebruik van een binneninstallatie en een niet-aangesloten binneninstallatie en de conformiteit voor gebruik van een installatie voor tweedecircuitwater

1. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit voor aansluiting of gebruik van een binneninstallatie en een niet-aangesloten binneninstallatie

1.1. Vloeistofcategorieën als vermeld in artikel 7


cat.	omschrijving
1	water bestemd voor menselijke consumptie, dat rechtstreeks afkomstig is van een drinkwaterdistributiesysteem
2	vloeistof die geen gevaar voor de menselijke gezondheid oplevert vloeistof die erkend is als geschikt voor menselijke consumptie, inclusief water dat afkomstig is uit een drinkwaterdistributiesysteem, dat een verandering in smaak, geur, kleur of temperatuur (verwarming of koeling) kan hebben ondergaan
3	vloeistof die een gering gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van een of meer schadelijke stoffen ($LD50 > 200 \text{ mg/kg}$)
4	vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van een of meer toxische of zeer toxische stoffen of een of meer radioactieve, mutagene of carcinogene stoffen ($LD50 \leq 200 \text{ mg/kg}$)
5	vloeistof die een gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van microbiologische of virale elementen

1.2 Criteria voor een binneninstallatie die aangesloten is of wordt op het openbaar waterdistributienetwerk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°

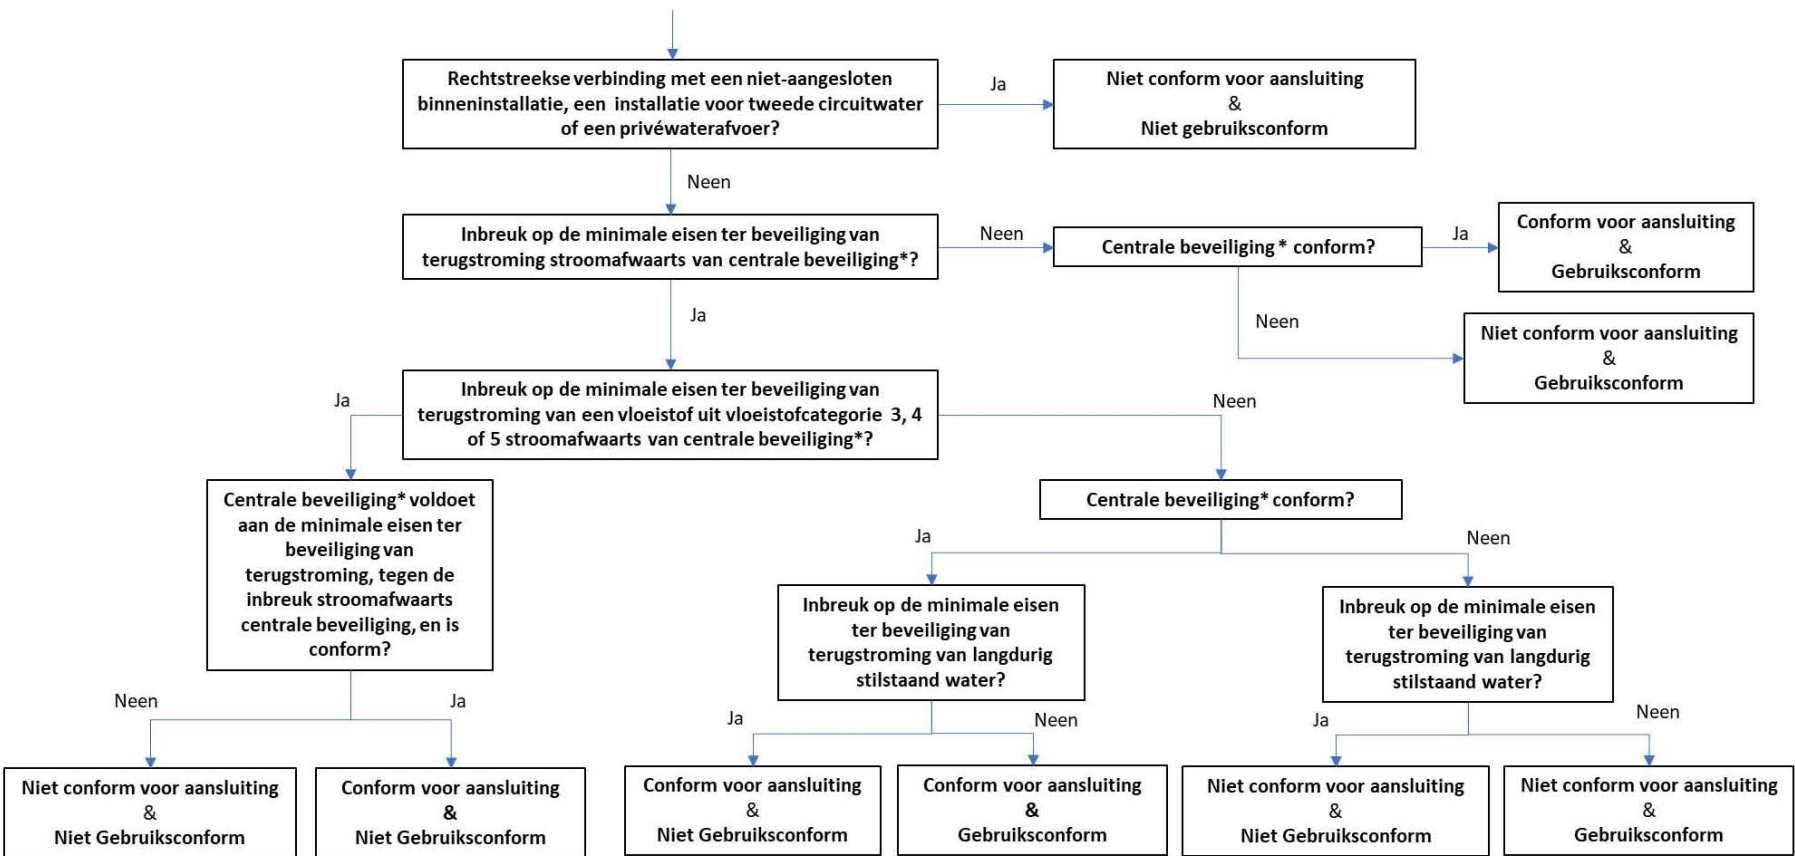


* Een centrale beveiliging bestaat uit een Belgaqua goedgekeurde terugstroombeveiliging van het type EA of hoger. Een EA terugstroombeveiliging is een mechanisch beveiligingsapparaat dat controleerbaar is, voorzien van een Belgaqua goedgekeurde terugslagklep die water doorlaat in één richting. Het opent zich automatisch in de stroomrichting wanneer de druk stroomopwaarts van de klep hoger is dan de druk stroomafwaarts.

1.3. Criteria voor een niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed die aangesloten is of wordt op het openbaar waterdistributenetwerk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°

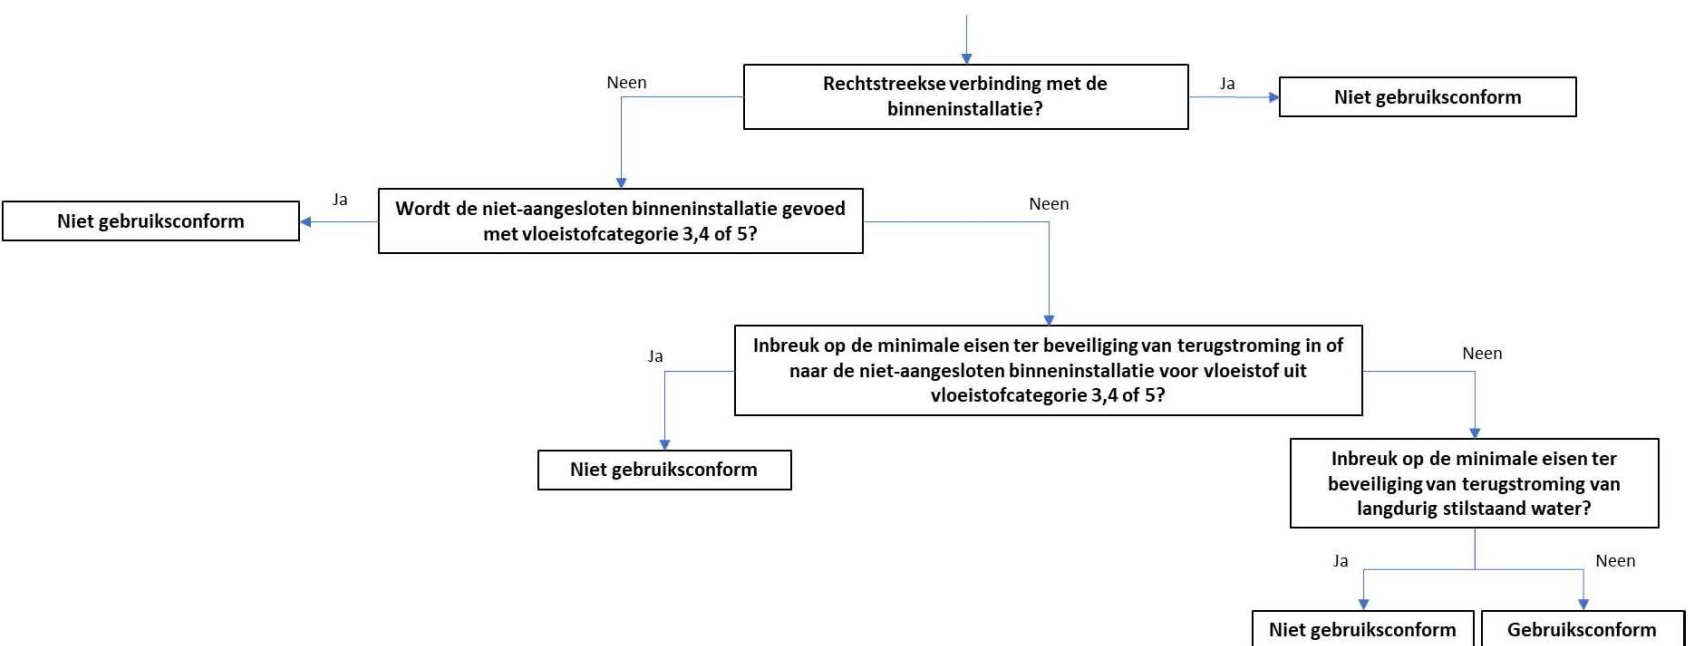


1.4. Criteria voor een niet-aangesloten binneninstallatie in een onroerend goed die niet aangesloten is of wordt op het openbaar waterdistributienetwerk als vermeld in artikel 3, eerste lid, 3°

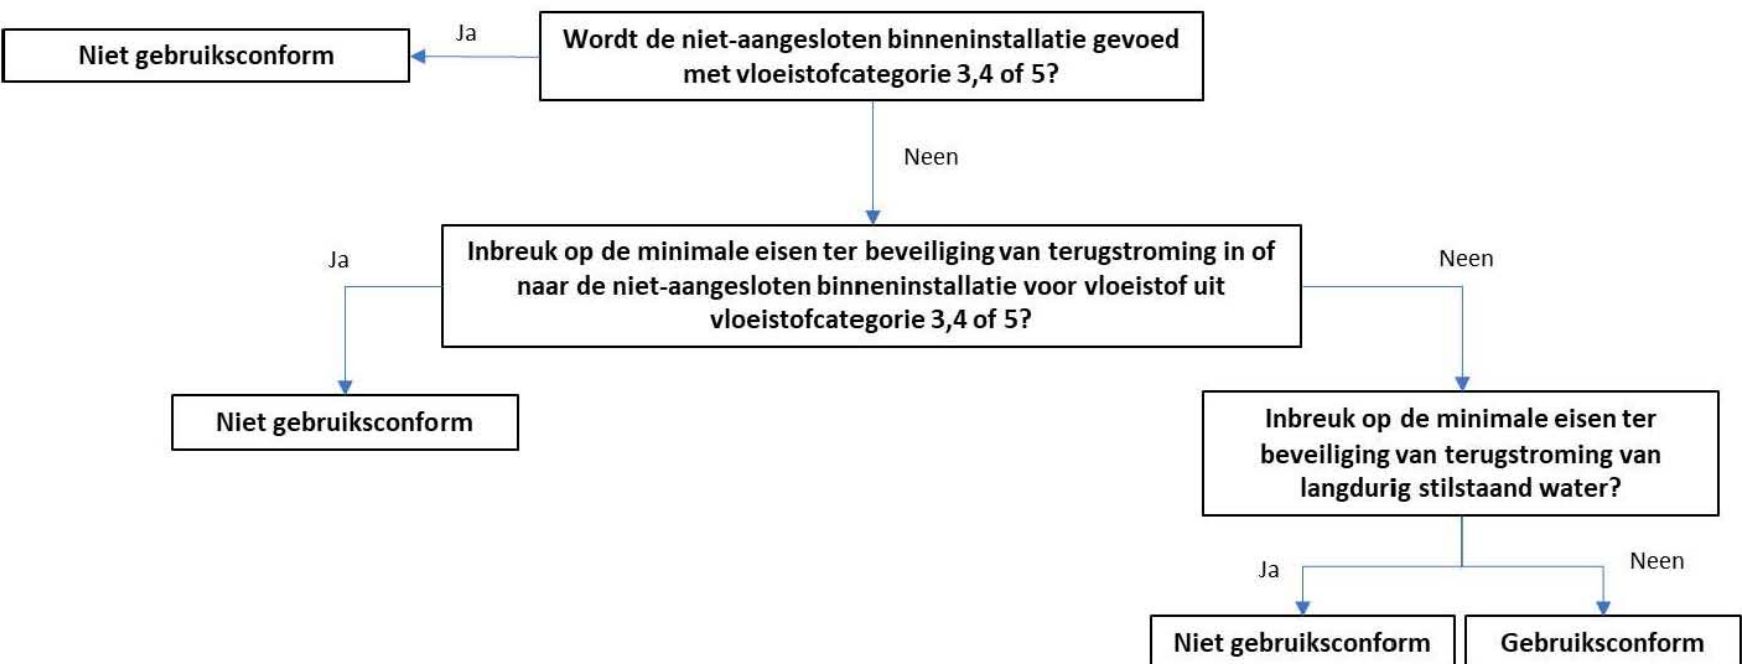

2. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit van een installatie voor tweedecircuitwater

2.1. Criteria als vermeld in artikel 10

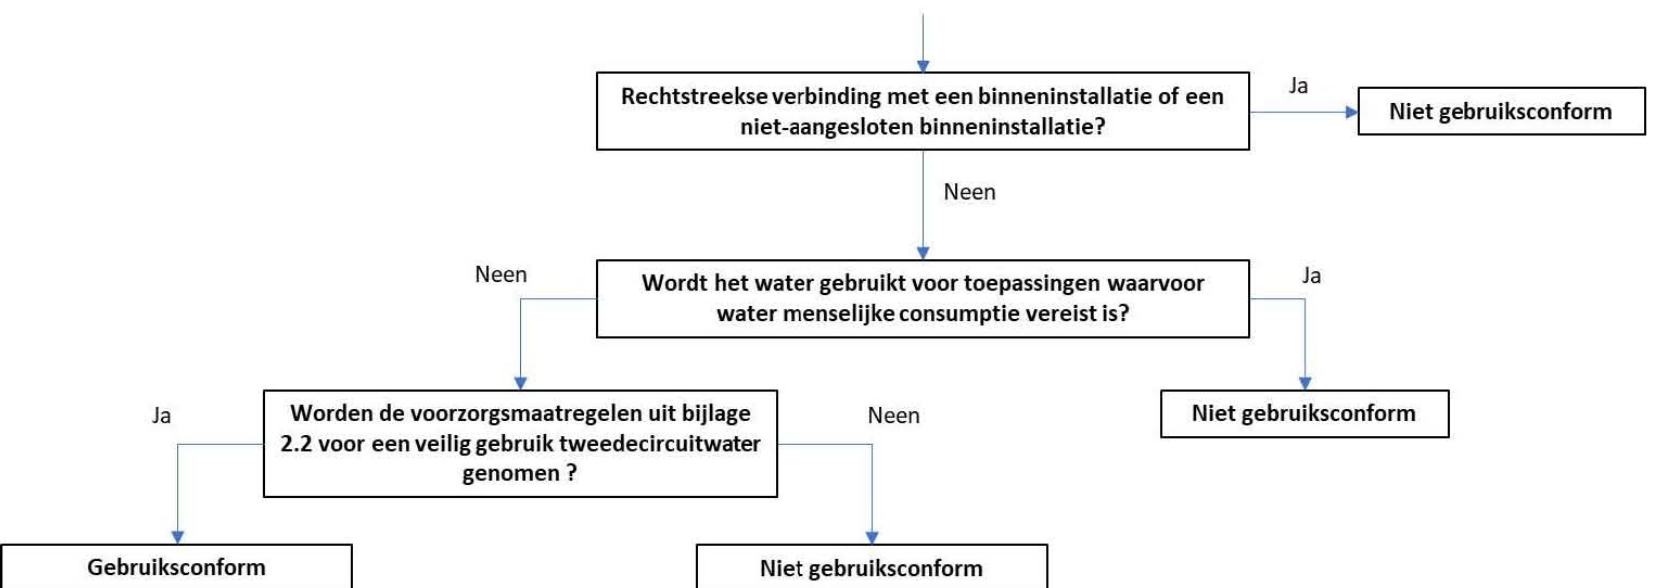

2.2. Voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik van tweedecircuitwater

1. Aan alle aftappunten in een onroerend goed waar tweedecircuitwater kan worden afgenomen door een gebruiker, is in passend formaat en duidelijk zichtbaar het onderstaande pictogram of een ander gelijkwaardig pictogram aangebracht dat aangeeft dat het water uit het aftappunt niet gebruikt mag worden voor toepassingen waarvoor water bestemd voor menselijke consumptie vereist is.

P005 uit ISO 7010



2. Op locaties in publieke gebouwen categorie I en II, zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002, waar water bestemd voor menselijke consumptie wordt aangeboden, is het verplicht om bijkomend aan de verplichting uit 1° ter hoogte van afnamepunten voor tweedecircuitwater de onderstaande vermelding aan te brengen.

GEEN DRINKBAAR WATER

3. Termijnen voor herstelmaatregelen

3.1. Termijnen voor herstelmaatregelen als vermeld in artikel 4

INBREUK op AANSLUITINGSCONFORMITEIT	TERMIJN HERSTELMAATREGELEN
rechtstreekse verbinding met een niet-aangesloten binneninstallatie, een installatie voor tweedecircuitwater of een privéwaterafvoer	dertig kalenderdagen
risico op terugstroming van een vloeistof uit categorie 4 of 5 naar het openbaar waterdistributienetwerk	dertig kalenderdagen
afwezigheid of slechte werking van de minimale vereiste centrale beveiliging	dertig kalenderdagen
risico op terugstroming van langdurig stilstaand water en van een vloeistof uit categorie 3 naar het openbaar waterdistributienetwerk	zestig kalenderdagen

3.2. Termijnen voor herstelmaatregelen als vermeld in artikel 5

INBREUK op GEBRUIKSCONFORMITEIT	TERMIJN HERSTELMAATREGELEN
rechtstreekse verbinding met een niet-aangesloten binneninstallatie, een binneninstallatie, een installatie voor tweedecircuitwater of een privéwaterafvoer	dertig kalenderdagen
risico op terugstroming van langdurig stilstaand water en van een vloeistof uit categorie 3 naar de binneninstallatie of niet-aangesloten binneninstallatie	zestig kalenderdagen
risico op terugstroming van een vloeistof uit categorie 4 of 5 naar de binneninstallatie of niet-aangesloten binneninstallatie	dertig kalenderdagen

3.3. Termijnen voor herstelmaatregelen als vermeld in artikel 6 en 11

INBREUK op GEBRUIKSCONFORMITEIT	TERMIJN HERSTELMAATREGELEN
niet stromen in een afzonderlijk leidingnet	dertig kalenderdagen

in verbinding kunnen komen met een binneninstallatie of een niet-aangesloten binneninstallatie	dertig kalenderdagen
--	----------------------


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van xxx over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Zuhal DEMIR


Bijlage 3. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit voor aansluiting van de privéwaterafvoer als vermeld in artikel 14, §1

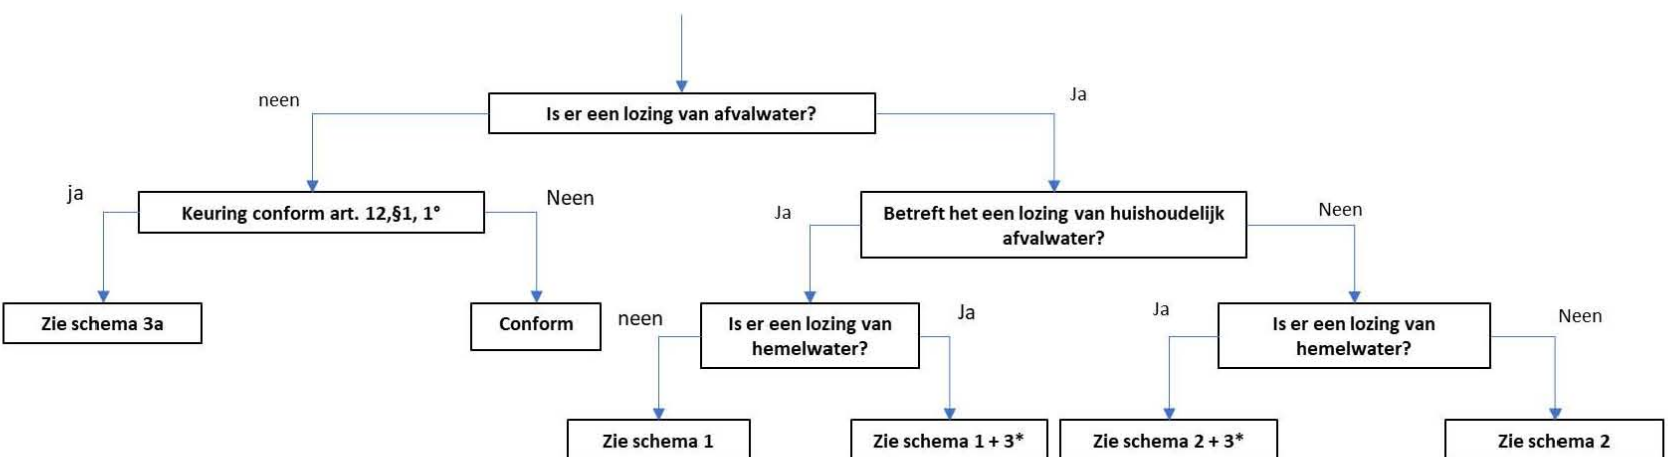

*: schema 3 a, b, c of d in functie van type keuring

WERP


Schema 1. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit van de afvoer van huishoudelijk afvalwater

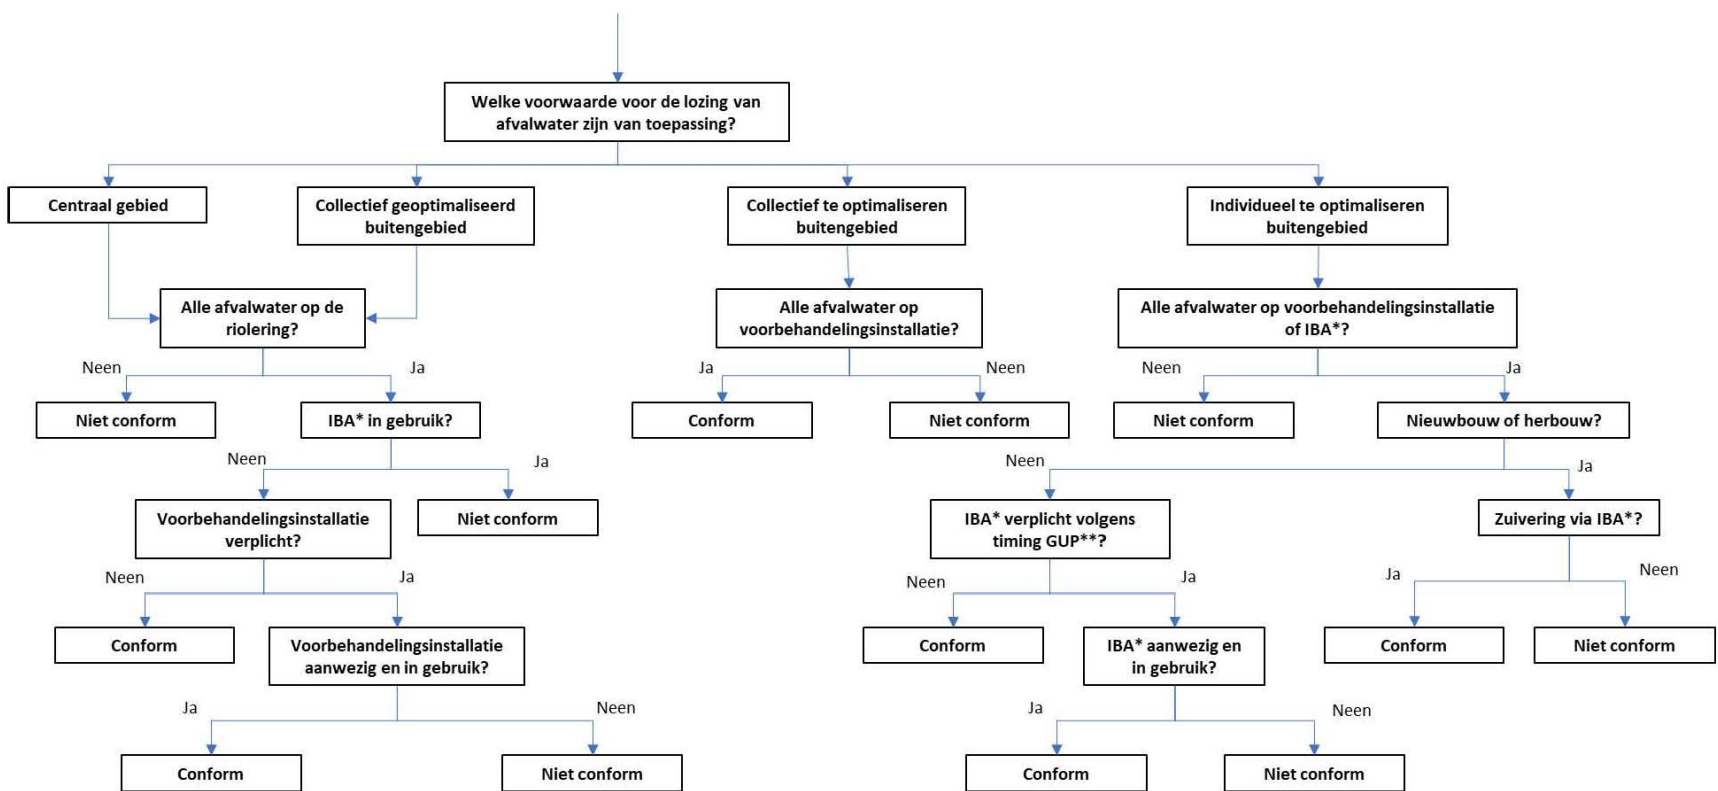

*IBA = individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater

**GUP = Gemeentelijk uitvoeringsplan


Schema 2. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit van de afvoer van niet-huishoudelijk afvalwater

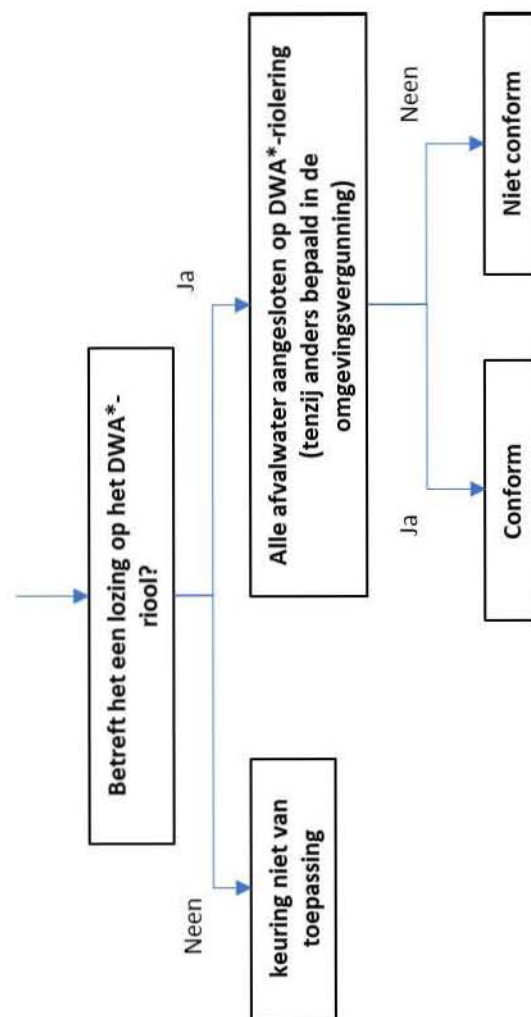

*DWA = Droog weer afvoer


Schema 3. Criteria voor de beoordeling van de conformiteit van de scheiding van afvalwater en hemelwater en de afstemming op de wetgeving inzake opvang, gebruik en afvoer van hemelwater


A. Conform artikel 12/1, §1, eerste lid, 1°, van het besluit van 8 april 2011

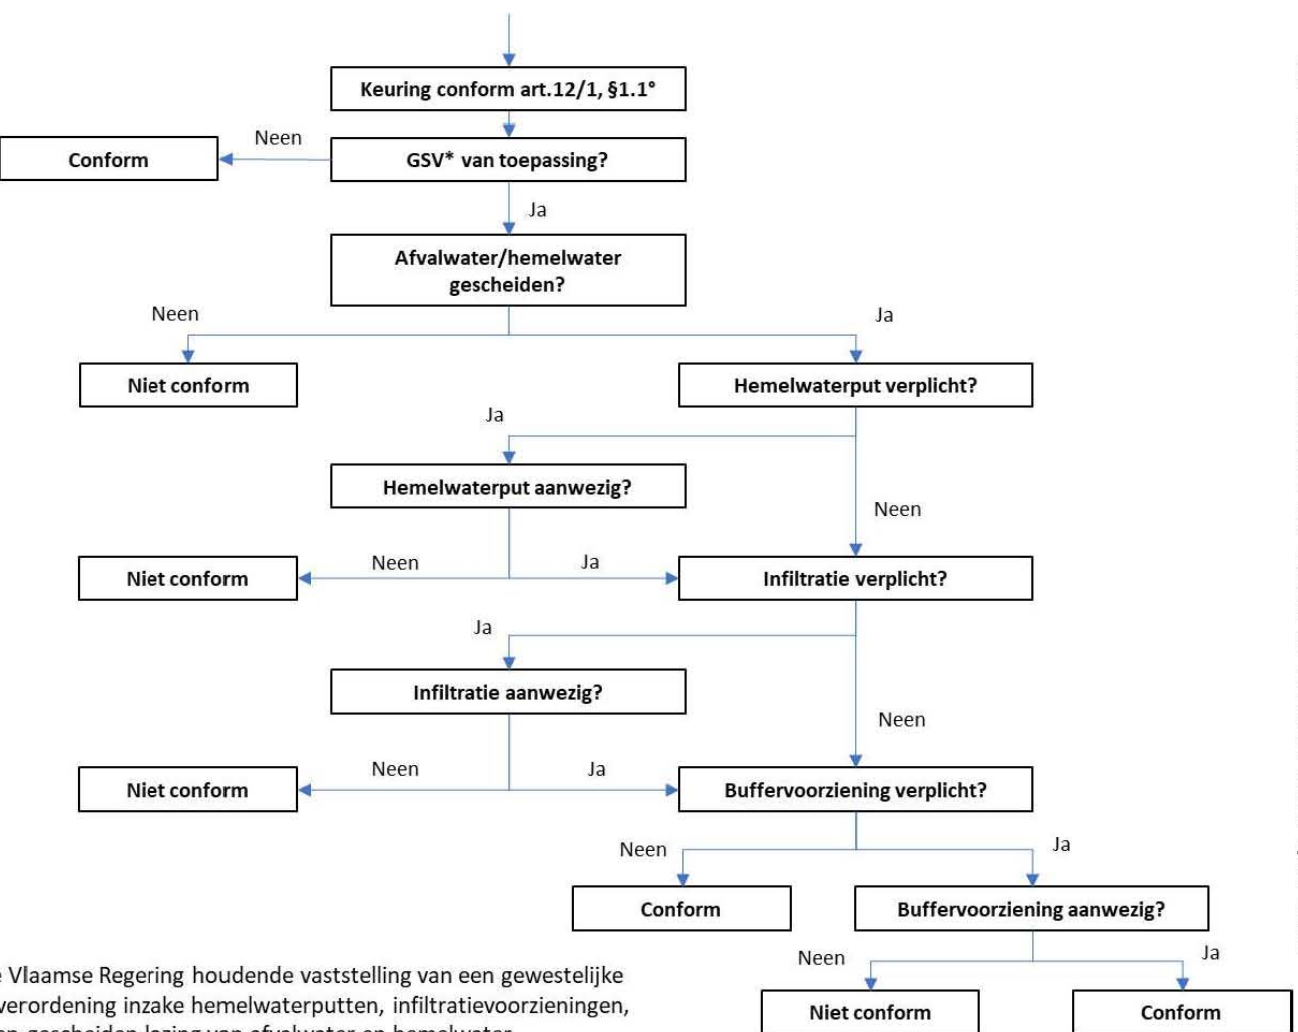

*GSV = Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater


B. Conform artikel 12/1, §1, eerste lid, 2°, van het besluit van 8 april 2011, partim nieuwe bijkomende huisaansluiting

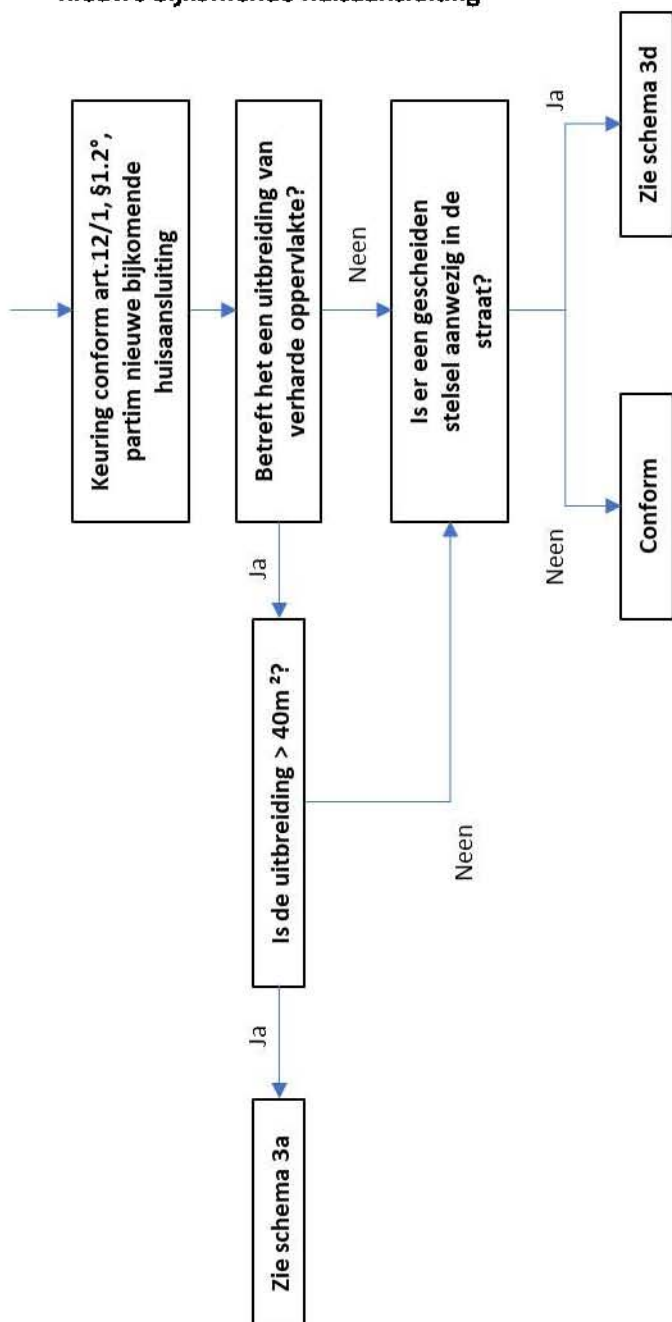

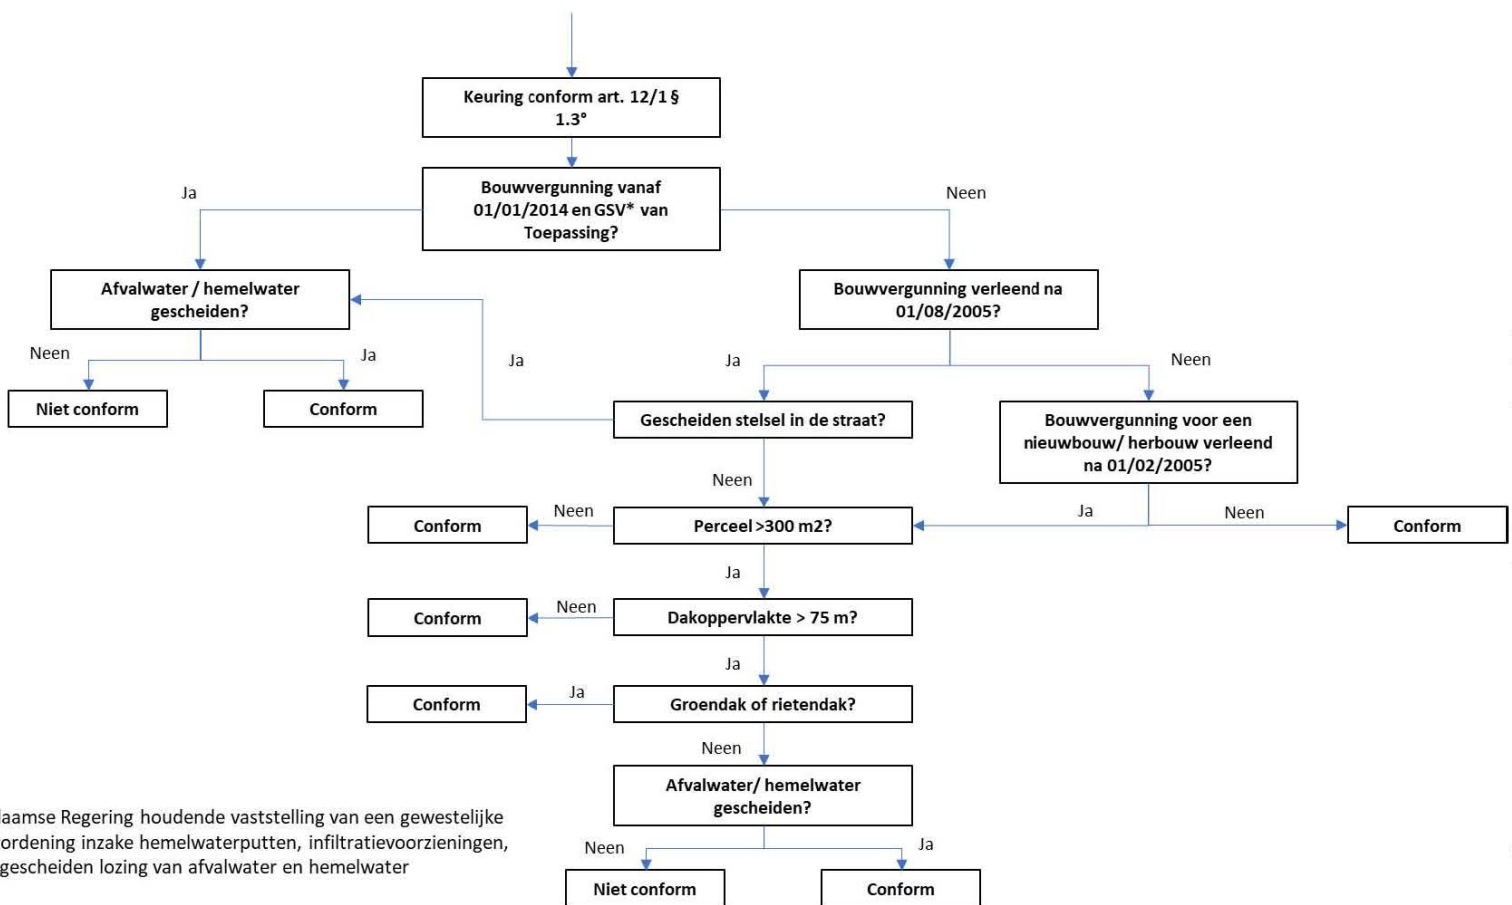

*GSV = Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater

D. Conform artikel 12/1, §1, eerste lid, 4°, van het besluit van 8 april 2011

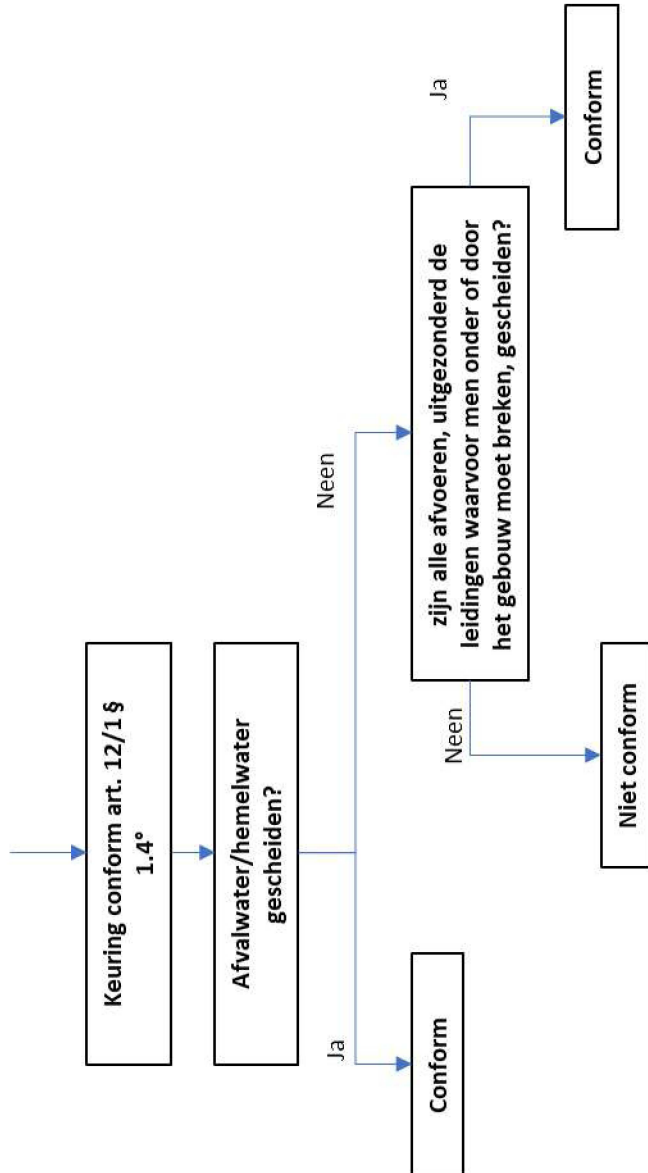

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van xxx over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

Brussel, ... (datum).

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2020-12-14 21:11:29 +00:00
Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR

Motiveringsnota

Ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer

Situering.

In artikel 7/1, §11, artikel 12/1, §8, artikel 12/3, §10, artikel 12/4, §11, artikel 27/6 §9 en artikel 27/7, §8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011¹ is voorzien dat de minister nadere regels kan vastleggen met betrekking tot de keuring van de binneninstallatie, de privéwaterafvoer, de installatie voor tweedecircuitwater en de niet-aangesloten binneninstallatie.

Het voorliggend ontwerp van ministerieel besluit geeft invulling aan de nadere regels zoals opgesomd in artikel 7/1, §11, artikel 12/1, §8, artikel 12/3, §10, artikel 12/4, §11, artikel 27/6, §9 en artikel 27/7, §8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011.

Het voorliggend ontwerp van besluit vervangt het voorgaande ministerieel besluit van 28 juni 2011. Dat ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer wordt op 1 januari 2021 opgeheven.

De exploitant, hetzij de rioolbeheerder, is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring gelet op haar operationele verantwoordelijkheid voor de goede werking van het openbaar waterdistributienetwerk respectievelijk het openbaar waterdistributienetwerk. Het instrument werd verankerd in het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR) dat de rechten en plichten van de exploitant en de klant vastlegt. Rekening houdende met het opzet van het AWVR, namelijk harmonisatie van de dienstverlening, is het dan ook wenselijk om nadere sturing te geven aan de organisatie en invulling van de keuring op het terrein.

¹ Besluit van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk en het algemeen waterverkoopreglement.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1. In dit artikel worden de begrippen uit het voorliggende ministerieel besluit gedefinieerd.

Artikel 2. In dit artikel wordt vastgelegd dat de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming, die vermeld zijn in bijlage 2 van het voorliggende ministerieel besluit, worden vastgelegd door de exploitanten in onderling overleg. Deze minimale vereisten zijn nodig om invulling te geven aan de technische criteria zoals voorzien in artikel 7/1, §11, artikel 12/4, §11 en 27/6, §9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Deze minimale vereisten zijn noodzakelijk om na te gaan of de:

- binneninstallatie conform voor aansluiting is;
- binneninstallatie gebruiksconform is;
- de niet-aangesloten binneninstallatie gebruiksconform is.

Voor de minimale vereisten baseert de exploitant zich op de principes van de NBN EN1717² die nu reeds toegepast worden in de 'technische voorschriften Binneninstallatie' van Belgaqua.

Een gezamenlijk en door alle exploitanten gedragen voorstel wordt voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij 1 maand na de inwerkingtreding van het besluit. De VMM legt de minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming vast die gebruikt worden in het kader van de keuring. Ook elke wijziging aan de minimale vereisten doorloopt dezelfde procedure. Hoewel er nu al reeds gewerkt wordt met de Belgaqua voorschriften en er dus in belangrijke mate reeds een harmonisatie is tussen de verschillende exploitanten, is het wenselijk om een formele procedure te voorzien om zo een verhoogde garantie op een uniforme werking over de exploitanten heen te bekomen. De vaststelling door de Vlaamse Milieumaatschappij is dan ook een louter formele stap waarbij geen beleidsruimte is. De vaststelling door de Vlaamse Milieumaatschappij moet een mate van flexibiliteit toelaten voor de uitwerking of bijsturing van de technische criteria door de exploitanten zonder dat daarvoor telkens een regelgevende procedure dient doorlopen te worden.

De exploitant ontsluit de vastgelegde minimale vereisten ter beveiliging van terugstroming via passende kanalen (website...).

Artikel 3. In dit artikel worden de technische criteria zoals voorzien in artikel 7/1, §11, artikel 12/4, §11 en 27/6, §9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 vastgelegd. Deze criteria beoordelen de conformiteit voor aansluiting of voor gebruik van een binneninstallatie of een niet-aangesloten binneninstallatie. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de vloeistofcategorieën uit de NBN EN1717.

Ook wordt in dit artikel voorzien dat de bevoegde entiteit Leefmilieu nadere regels kan opstellen om de technische criteria te verduidelijken of nader te specificeren. Gelet op de technische complexiteit en de waaier aan situaties die zich kunnen voordoen is het voorzien van een dergelijk mandaat om de generieke principes nader te specificeren te verantwoorden.

Artikel 4. Dit artikel legt de termijn vast voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen conform artikel 7/1, §5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Het gaat

² Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging door terugstroming

daarbij om de termijn waarbinnen de niet-conformiteit voor de aansluiting op de aftakking moet weggewerkt worden in gevallen waar de klant reeds effectief gebruik maakt van de levering.

Artikel 5. Dit artikel legt de termijn vast voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen conform artikel 7/1, §6, artikel 12/4, §6 en artikel 27/6, §6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Het gaat daarbij om niet-conformiteit van de binneninstallatie of de niet-aangesloten binneninstallatie omdat er risico's zijn voor de gezondheid van de gebruikers zelf ten gevolge van terugstroming in de binneninstallatie of in de niet-aangesloten binneninstallatie.

Artikel 6. Dit artikel legt de termijn vast voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen conform artikel 12/4, §5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Het gaat daarbij om niet-conformiteit van de niet-aangesloten binneninstallatie omdat er risico's zijn op terugstroming vanuit de niet-aangesloten binneninstallatie naar de binneninstallatie.

Artikel 7. In dit artikel wordt invulling gegeven aan het begrip 'belangrijke wijziging' zoals voorzien in artikel 7/1, §11, artikel 12/4, §11 en 27/6, §9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Bij belangrijke wijzigingen is een herkeuring verplicht. Er wordt hier opnieuw gebruik gemaakt van de principes uit de NBEN1717 zodat de toepassing op het terrein uniform kan gebeuren.

Artikel 8. Dit artikel legt vast dat bij een keuring naar aanleiding van belangrijke wijzigingen deze zich beperkt tot het deel van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie waar belangrijke wijzigingen werden uitgevoerd. Als voorwaarde geldt wel dat de overige delen van de binneninstallatie en de niet-aangesloten binneninstallatie reeds gekeurd werden. Dit is een logische keuze gelet op het uitgangspunt dat de volledige installatie veilig voor gebruik dient te zijn.

Bij keuring nadat herstelmaatregelen genomen zijn, beperkt de keuring zich tot het deel waarop de herstelmaatregelen betrekking hebben, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder of een keurder tewerkgesteld door dezelfde werkgever.

Artikel 9. Dit artikel legt, bij keuring van de niet-aangesloten binneninstallatie, aan de keurder een informatieplicht op. De keurder informeert de aanvrager over de wettelijke kwaliteitseisen en de bijhorende controleverplichtingen voor water bestemd voor menselijke consumptie.

Artikel 10. In dit artikel wordt de technische criteria zoals voorzien in 12/3, §10 en 27/7, §8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 vastgelegd. Deze criteria beoordelen de conformiteit voor gebruik van een installatie van tweedecircuitwater. Er wordt gebruikt gemaakt van de decretale voorwaarden rond het gebruik van tweedecircuitwater.

Artikel 11. Dit artikel legt de termijn vast voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen conform artikel 12/3, §5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Het gaat daarbij om niet-conformiteit van de installatie van tweedecircuitwater omdat deze hetzij niet stroomt in een apart leidingnet, hetzij in verbinding kan komen met de binneninstallatie.

Artikel 12. In dit artikel wordt invullingen gegeven aan het begrip 'belangrijke wijziging' zoals voorzien in artikel 12/3 §10 en artikel 27/7 §8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011.

Onder belangrijke wijziging van de installatie voor tweedecircuitwater wordt verstaan:

- de plaatsing van of wijziging van een bestaand bijvulsysteem of voedingspunt met water afkomstig van een binneninstallatie of een niet-aangesloten binneninstallatie in een installatie voor tweedecircuitwater;
- de plaatsing of wijziging van een afnamepunt in een installatie voor tweedecircuitwater dat mogelijks kan worden aangewend voor toepassingen die water bestemd voor menselijke consumptie vereisen.

Met deze invulling wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de adviesraden bij het BVR van 24 mei 2019 (herziening BVR 8 april 2011) om ervoor te zorgen dat niet alle wijzigingen aan een installatie voor tweedecircuitwater in bv. een bedrijf met een complexe procesleidingsinfrastructuur, onderhevig worden aan een herkeuring.

Artikel 13. De beperkingen zoals aangeven in artikel 8 zijn ook voor de installatie van tweedecircuitwater van toepassing. De opgelegde beperkingen houden in dat de keuring zich beperkt tot die delen van de installatie die een wijziging ondergaan hebben of delen die een herstelmaatregel ondergaan hebben. Op die manier bereiken die keuringen de hoogst mogelijke efficiëntie.

Artikel 14. In dit artikel worden de technische criteria zoals voorzien in artikel 12/1, §8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 vastgelegd. Deze criteria beoordelen de conformiteit voor aansluiting van een privéwaterafvoer op de huisaansluiting of het openbaar saneringsnetwerk.

Deze technische criteria kunnen aangevuld worden met technische specificaties, die de exploitanten in onderling overleg uitwerken. Deze technische specificaties zijn het analoog van deze voorzien in artikel 2.

De nadere technische specificaties worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij voorgelegd. De VMM legt de technische specificaties vast die gebruikt worden in het kader van de keuring.

De exploitant ontsluit de vastgelegde nadere technische specificaties via passende kanalen (website...).

Artikel 15. Dit artikel legt de termijn van herstelmaatregel vast voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen conform artikel 12/1, §4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011. Namelijk het niet conform van aansluiting zijn van de privéwaterafvoer.

Artikel 16. Dit artikel legt vast dat bij keuring van de privéwaterafvoer nadat herstelmaatregelen genomen zijn, zich beperkt tot het deel waarop de herstelmaatregelen betrekking hebben, op voorwaarde dat de keuring uitgevoerd wordt door dezelfde keurder of een keurder tewerkgesteld door dezelfde werkgever.

Artikel 17. Dit artikel legt vast wat de klant ter beschikking moet stellen aan de keurder voor de keuring van een binneninstallatie, een niet-aangesloten binneninstallatie of een installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer.

Welke informatie ter beschikking moet gesteld worden, is afhankelijk van welke type installatie en welke keuring (eerste ingebruikname, belangrijke wijziging...) aangevraagd wordt.

Artikel 18. Dit artikel benadrukt dat de keurder steeds onafhankelijk moet zijn en niet betrokken mag zijn bij het ontwerp, de vervaardiging, levering, installatie, aankoop, het bezit, gebruik of onderhoud van de te keuren systemen.

Artikel 19. In dit artikel wordt vastgelegd dat vanaf 1/1/2022 de keuring uitgevoerd wordt volgens de principes van de NBN EN ISO/IEC 17020³. Bijkomend stelt dit artikel dat de exploitant, hetzij het samenwerkingsverband de kwaliteit van het keuringsproces moet borgen door vanaf 1/1/2022 geaccrediteerd te zijn als keuringsinstelling van het type A en dit op basis van de criteria van de norm NBN EN ISO/IEC 17020. Deze norm is de internationale standard voor de correcte werking van keuringsinstellingen.

De voorgestelde overgangperiode van 1 jaar is noodzakelijk om de exploitant, hetzij het samenwerkingsverband, voldoende tijd te geven om de huidige werking in lijn met de norm NBN EN ISO/IEC 17020.

Het bewijs van accreditatie en de auditverslagen gekoppeld aan de accreditatie worden ter beschikking gehouden van de bevoegde entiteit Leefmilieu en de ecologisch toezichthouder.

Artikel 20. Dit artikel somt de gegevens op die uitsluitend op het keuringsattest mogen voorkomen.

De exploitant of het samenwerkingsverband legt uiterlijk 1 maand na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verschillende types van keuring een keuringsattest voor aan bevoegde entiteiten. Elke wijziging nadien wordt opnieuw voorgelegd aan de bevoegde entiteiten.

In kader van harmonisatie legt de Vlaamse Milieumaatschappij vast welke keuringsattesten mogen gebruikt worden. Dit mandaat is wenselijk om een uniforme aanpak van de keuring over de exploitanten heen te bewaken. Voor de privéwaterafvoer zijn er verschillende keuringsinstanties actief. Beide vullen de keuring op dit ogenblik anders in en gebruiken dus verschillende attesten. Opzet is te komen tot een uniforme invulling van het instrument keuring in Vlaanderen met een onderliggende gelijk niveau van kwaliteitsborging en zo de samenwerking tussen de keuringsinstanties te bevorderen.

Artikel 21. Dit artikel legt vast dat de exploitant 6 maanden na inwerkingtreding van dit besluit een digitaal registratiesysteem voorziet waarin alle keuringsdossiers, afgeleverd na de inwerkingtreding van dit besluit, zijn opgenomen. Dit digitaal registratiesysteem maakt het mogelijk om in de toekomst het keuringsdossier via de woningpas te consulteren.

Het keuringdossier bestaat uit het uitvoeringsplan en het keuringsattest van het gekeurde systeem.

Artikel 22. Dit artikel legt de verplichting bij de klant of de titularis om het keuringsdossier bij te houden en ter beschikking te stellen in het kader van controle- en inventarisatietaken van de exploitant. Onder meer bij lokale calamiteiten voeren de exploitanten gericht controles

³ NBN EN ISO/IEC 17020 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren

uit van binneninstallatie om de oorzaak van de verstoring op te zoeken. Het keuringsdossier bevat relevante informatie hiervoor.

Artikel 23. In dit artikel wordt het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer opgeheven.

Artikel 24. Dit artikel legt vast dat bij een herkeuring van een voorafgaandelijke keuring voor de inwerkingtreding van dit besluit, de keuring gebeurt volgens de bepaling van dit besluit.

Deze herkeuring beperkt zicht tot het deel van de installatie waar de herstelmaatregelen werden uitgevoerd.

Artikel 25. Dit artikel zorgt ervoor dat artikel 15, artikel 19, artikel 20 en artikel 30 van het algemeen waterverkoopreglement in werking treden op 1 januari 2021.

Artikel 26. Dit artikel legt de inwerkingtreding van dit ministerieel besluit vast.

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2020-12-14 21:11:33 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal Demir

Vlaams minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme