

ONTWERP	PROJET
KONINKRIJK BELGIE	ROYAUME DE BELGIQUE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU	SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Ministerieel besluit houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van ventilatie-zuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden	Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits visant la ventilation-purification dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux
De Minister van Volksgezondheid,	Le Ministre de la Santé publique,
Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 3;	Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 3 ;
Gelet op het advies nr. 9616 van de Hoge Gezondheidsraad, uitgebracht op 3 februari 2021;	Vu l'avis n° 9616 du Conseil Supérieur de la Santé, émis le 3 février 2021 ;
Overwegende dat het advies nr. 9616 van de Hoge Gezondheidsraad oordeelt dat een gepaste ventilatie met verse lucht van gebouwen, andere dan gebouwen met een medische functie, een noodzakelijke voorwaarde is om de overdracht van SARS- CoV-2 via de lucht te beperken;	Attendu que l'avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 9616 considère qu'une ventilation adéquate avec de l'air neuf des bâtiments en dehors des bâtiments à fonction médicale est une condition nécessaire pour limiter la transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée;
Overwegende dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt om de door het publiek bezochte ruimten te verluchten, maar waarschuwt dat ventilatie geen 100% SARS-CoV-2-vrije lucht garandeert en op geen enkele wijze vrijstelling verleent voor de uitvoering van de maatregelen ter	Attendu que le Conseil Supérieur de la Santé recommande de ventiler les locaux que fréquente le public mettant en garde contre le fait que la ventilation ne garantit pas un air débarrassé à 100 % de SARS-CoV-2 et ne dispense en aucun cas de mettre en œuvre les mesures de lutte contre la COVID telles

bestrijding van Covid, zoals het dragen van een masker zelfs als de fysieke afstand wordt gerespecteerd, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlakken en het bewaren van een fysieke afstand;	que le port du masque même lorsque les distances physiques sont respectées, le lavage des mains et surfaces et la distanciation physique ;
Overwegende dat de Hoge Gezondheidsraad aanbeveelt om onmiddellijk acties te ondernemen wanneer de CO ₂ -concentratie in de lokalen van gebouwen de grens van 900 ppm bereikt. Deze acties hebben onder meer tot doel om het ventilatiedebiet met verse lucht te verhogen, de virusconcentratie in de lucht te verdunnen en aldus de overdracht van SARS-CoV-2 te beperken;	Attendu que le Conseil Supérieur de la Santé recommande l'exécution d'actions immédiates lorsque la concentration en CO ₂ des locaux des bâtiments atteint la limite de 900 ppm. Ces actions visent entre autres à augmenter le débit de ventilation avec de l'air neuf, pour diluer la concentration de virus dans l'air et ainsi limiter la transmission de SARS-CoV-2 ;
Overwegende dat personen die mobiele ventilatie-zuiveringssystemen op de markt brengen, de beweringen moeten aantonen dat het systeem in reële omstandigheden doeltreffend is tegen SARS-CoV-2 en ongevaarlijk is;	Attendu que les personnes qui mettent sur le marché des produits mobiles de ventilation-purification doivent démontrer les allégations d'efficacité en conditions réelles contre la SARS-CoV-2 et de non-dangerosité ;
Overwegende dat onder ongevaarlijk wordt verstaan: alle maatregelen die door de fabrikant worden genomen om ervoor te zorgen dat het gebruik van mobiele ventilatie-zuiveringssystemen in de aanwezigheid van personen geen directe of uitgestelde gevolgen voor hun gezondheid heeft;	Attendu que la non-dangerosité porte sur l'ensemble des mesures qui sont prises par le fabricant pour garantir que l'utilisation des produits mobiles de ventilation-purification, en présence de personnes, n'a pas d'impact direct ou différé sur leur santé ;
Overwegende dat de Task Force ingesteld door het commissariaat Corona verantwoordelijk is voor het bevorderen van de uitvoering van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake ventilatie en luchtzuivering;	Attendu que la Task Force mise en place auprès du Commissariat Corona est chargée de favoriser la mise en œuvre des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé en matière de ventilation et de purification de l'air ;
Overwegende dat we op de Belgische markt de verkoop zien van producten die gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid, zoals UVC-lampen met directe straling, producten die ozon genereren, die de lucht ioniseren of koud plasma gebruiken. De Hoge Gezondheidsraad acht deze producten in zijn advies van 3 februari gevaarlijk voor de gezondheid (gepubliceerd op 15 februari).	Attendu que nous constatons sur le marché belge la vente de produits dangereux pour la santé des personnes tels que les lampes UVC en rayonnement direct, des produits qui génèrent de l'ozone, qui ionisent l'air ou qui utilisent le plasma froid. Le Conseil Supérieur de la Santé considère que ces produits sont dangereux pour la santé dans son avis de 3 février(publié le 15 février).

Bij gebrek aan een wettelijk kader is het niet mogelijk om ze uit de markt te nemen. Dit besluit maakt het mogelijk om het kader voor marktcontrole- en toezichtacties te bepalen. Om die reden wordt een beroep gedaan op de spoedbehandeling van een adviesaanvraag bij de Raad van State;	En absence de cadre légal, il n'est pas possible de les retirer du marché. Le présent arrêté permet de fixer le cadre des actions de contrôle et de surveillance du marché. C'est la raison pour laquelle l'urgence est invoquée pour une demande d'avis du Conseil d'Etat ;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2021;	Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2021;
Gelet op advies ... van de Raad van State, gegeven op ..., met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;	Vu l'avis ... du Conseil d'État, donné le ..., en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
BESLUIT:	ARRÊTE :
Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de voorwaarden voor het op de markt brengen van ventilatie-zuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van het SARS-CoV-2 virus.	Article 1. Le présent arrêté s'applique aux conditions de mise sur le marché de produits de ventilation-purification dans le cadre de la lutte contre le virus du SARS-CoV-2.
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:	Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Virus: het SARS-CoV-2 virus met deeltjes van 0,125 micrometer groot;	1° Virus : virus du SARS-CoV-2, dont la dimension est de l'ordre de 0,125 micromètres ;
2° Mobiel ventilatie-zuiveringssysteem: een geheel bestaande uit een of meerdere zuiveringssystemen zoals bedoeld in punt 3°, 4° en 6°, al dan niet gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dat mobiel is en autonoom functioneert en dat in een lokaal van een gebouw kan worden geïnstalleerd;	2° Produit mobile de ventilation-purification: un ensemble composé d'un ou de plusieurs systèmes de purification tel(s) que visé(s) aux points 3°, 4° et 6°, qui est couplé ou non à une ventilation, qui est mobile et fonctionne de manière autonome, qui peut-être installable dans un local d'un bâtiment ;
3° HEPA-filter: de HEPA-filters van klasse H13 met een retentie-efficiëntie van 99,95% en van klasse H14 met een retentie-efficiëntie van 99,995% volgens de norm NBN EN 1822:2019 en EN ISO 29463;	3° Filtre HEPA : les filtres HEPA de la classe H13 qui ont une efficacité de rétention de 99,95 % et de la classe H14 qui ont une efficacité de rétention de 99,995 % selon les normes NBN EN 1822:2019 et EN ISO 29463 ;

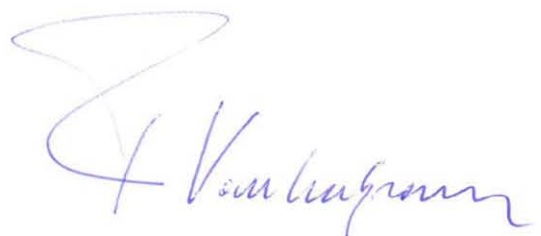
4° Elektrostatische precipitator: een elektrostatische precipitator vangt zwevende deeltjes en aerosolen op door middel van een elektrostatisch effect met een efficiëntie die minstens gelijkwaardig is aan die van HEPA-filters van klasse H13;	4° Précipitateur électrostatique : un précipitateur électrostatique permet de capturer des particules et aérosols en suspension par effet électrostatique avec une efficacité au moins équivalente à celle des filtres HEPA de la classe H13 ;
5° EPA-filter: de EPA-filters van klasse E12 met een retentie-efficiëntie van 99,5% volgens de norm NBN EN 1822:2019 en EN ISO 29463;	5° Filtre EPA : les filtres EPA de la classe E12 qui ont une efficacité de rétention de 99,5% selon les normes NBN EN 1822:2019 et EN ISO 29463 ;
6° UV-C: systemen met UV-C-licht die worden gekenmerkt door een golflengte tussen 200 en 280 nanometer. De inactivatiezone voor SARS-CoV-2 situeert zich tussen 220 en 280 nm. De systemen met UV-C-licht worden gebruikt in gesloten gecentraliseerde ventilatiesystemen of in gesloten mobiele ventilatie-zuiveringssystemen;	6° UVC : les UVC qui sont caractérisés par une longueur d'onde comprise entre 200 à 280 nanomètres. La zone pour l'inactivation du SARS-CoV-2 se situe entre 220 et 280 nm. Les UVC sont utilisés dans des systèmes fermés de ventilation centralisés ou dans des systèmes fermés de produit mobile de ventilation-purification ;
7° De overheidsdienst: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu, afdeling Productbeleid en Chemische Producten.	7° L'administration : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Environnement, Division Politique de Produits et Produits Chimiques.
Art. 3. Als het niet mogelijk is om de recirculatie van lucht volledig af te sluiten en dus om 100% verse lucht te gebruiken, en als het technisch mogelijk is om de leidingen voor luchtcirculatie aan te passen met HEPA-filters, EPA-filters, elektrostatische precipitatoren of UV-C, moeten ze beantwoorden aan de volgende normen:	Art. 3. Dans les cas où il est impossible de couper complètement la recirculation d'air et donc d'utiliser 100 % d'air neuf et qu'il est techniquement possible d'adapter les conduites de recirculation de l'air avec des filtres HEPA, des filtres EPA, des précipitateurs électrostatiques ou des UVC, les normes suivantes doivent être respectées :
1° de filters beantwoorden aan de HEPA-norm voor klasse H13, de HEPA-norm voor klasse H14 en de EPA-norm voor klasse E12;	1° les filtres répondent aux normes HEPA de la classe H13, HEPA de la classe H14 et EPA de la classe E12 ;
2° de doeltreffendheid van de elektrostatische precipitatoren is minstens gelijk aan die van de EPA-filters van klasse E12;	2° l'efficacité des précipitateurs électrostatiques est au minimum celle des filtres EPA de la classe E12;

3° de golflengte van de UV-C-lampen moet door de fabrikant gegarandeerd worden en zich tussen 220 en 280 nm bevinden;	3° la longueur d'onde des lampes UVC doit être garantie, par le fabricant et comprise entre 220 et 280 nm ;
4° Wanneer HEPA- en EPA-filters worden gebruikt, zijn deze in een behuizing in het ventilatiesysteem geïntegreerd om eventuele lekken te voorkomen, zodat de totale efficiëntie van het systeem gelijk is aan de efficiëntie van de filter alleen;	4° Dans le cas de l'utilisation de filtres HEPA et EPA, ceux-ci sont intégrés dans un boîtier au système de ventilation pour prévenir toute fuite possible de sorte que l'efficacité totale du système est égale à l'efficacité du filtre seul ;
5° Bij gebruik van een elektrostatische precipitator kan het precipitaat-opvangsysteem worden vervangen. De technische documentatie bevat advies en de in acht te nemen voorwaarden voor de vervanging van de filter. De ozonproductie wordt op het toestel vermeld;	5° Dans le cas de l'utilisation d'un précipitateur électrostatique, le système de collecteurs de précipités est remplaçable. Les conseils et les conditions de leur remplacement sont fournis dans la documentation technique. La production d'ozone est affichée sur l'appareil ;
6° Wanneer de lucht wordt gezuiverd met UV-C, bevinden de lampen zich in een hermetisch afgesloten behuizing zodat het onmogelijk is dat er straling vrijkomt in het lokaal. De fabrikant vermeldt in de technische handleiding advies voor het vervangen van de UV-C-lampen evenals de frequentie van de vervanging.	6° Dans le cas de la purification de l'air par des UVC, les lampes sont intégrées dans un boîtier hermétiquement fermé de sorte qu'il soit impossible au rayonnement de diffuser dans le local. Le fabricant fournit dans le manuel technique les conseils et la fréquence de remplacement des lampes UVC.
Art. 4. Als het niet mogelijk is om de recirculatie van lucht volledig af te sluiten en dus om 100% verse lucht te gebruiken, en als het technisch onmogelijk is om ze aan te passen volgens de bepalingen van artikel 3, moeten de mobiele ventilatie-zuiveringssystemen beantwoorden aan de volgende normen:	Art. 4. Dans les cas où il est impossible de couper complètement la recirculation d'air et donc d'utiliser 100 % d'air neuf et qu'il est techniquement impossible de les adapter selon les dispositions de l'article 3, les produits mobiles de ventilation-purification répondent aux normes suivantes :
1° de filters beantwoorden aan de HEPA-norm voor klasse H13 of de HEPA-norm voor klasse H14;	1° les filtres répondent aux normes HEPA de la classe H13 ou HEPA de la classe H14;
2° de doeltreffendheid van de elektrostatische precipitatoren is minstens gelijk aan die van de HEPA-filters van klasse H13;	2° l'efficacité des précipitateurs électrostatiques est au minimum celle des filtres HEPA de la classe H13;

3° de golflengte van de UV-C-lampen moet door de fabrikant gegarandeerd worden en zich tussen 220 en 280 nm bevinden;	3° la longueur d'onde des lampes UVC doit être garantie, par le fabricant et comprise entre 220 et 280 nm ;
4° De luchtvolumeregimes voor mobiele ventilatie-zuiveringssystemen: a) worden gegarandeerd door de fabrikant; b) worden bij de uitlaat van het systeem gemeten. Wanneer HEPA-filters worden gebruikt voor de zuivering, worden de luchtvolumeregimes gemeten met een of meerdere HEPA-filters van klasse H13; c) worden uitgedrukt in m ³ per uur; d) worden uitgedrukt tussen een minimum- en een maximumwaarde. De minimum- en maximumwaarde worden op het systeem aangeduid; e) garanderen twee tot vijf luchtverversingen per uur (ACH) voor een bepaald volume in een lokaal. Bijvoorbeeld voor een lokaal van 300 m ³ laat het mobiel ventilatie-zuiveringssysteem toe een luchtdebiet om 600 tot 1500 m ³ per uur te verwerken.	4° Les régimes des volumes d'air des produits mobiles de purification équipés de ventilation sont : a) garantis par le fabricant ; b) mesurés à la sortie du produit. Dans le cas d'une purification avec des filtres HEPA, les régimes des volumes d'air sont mesurés avec un ou des filtres HEPA de la classe H13 ; c) exprimés en m ³ par heure ; d) exprimés entre une valeur minimum et une valeur maximum. Les valeurs minimum et maximum sont affichées sur le produit ; e) garantis entre deux et cinq renouvellements d'air par heure (ACH) pour un volume de local considéré. Par exemple, pour un local de 300 m ³ , la capacité du débit d'air du produit mobile de ventilation-purification permet de traiter de 600 à 1500 m ³ par heure.
5° Wanneer HEPA-filters worden gebruikt voor de zuivering, zijn deze in een behuizing in het ventilatiesysteem geïntegreerd om eventuele lekken te voorkomen, zodat gegarandeerd wordt dat de totale efficiëntie van het systeem gelijk is aan de efficiëntie van de filter alleen;	5° Dans le cas de la purification avec des filtres HEPA, ceux-ci sont intégrés dans un boîtier au système de ventilation pour prévenir toute fuite possible, assurant une efficacité totale du système égale à l'efficacité du filtre seul ;
6° Bij gebruik van een elektrostatische precipitator voor de zuivering, kan het precipitaatopvangsysteem worden vervangen. De technische documentatie bevat advies en de in acht te nemen voorwaarden voor de vervanging van de filter. De ozonproductie wordt op het toestel vermeld;	6° Dans le cas de la purification avec un précipitateur électrostatique, le système de collecteurs de précipités est remplaçable. Les conseils et les conditions de leur remplacement sont fournis dans la documentation technique. La production d'ozone est affichée sur l'appareil ;

7° Wanneer de lucht wordt gezuiverd met UV-C, bevinden de lampen zich in een hermetisch afgesloten behuizing zodat het onmogelijk is dat er straling vrijkomt in het lokaal. De fabrikant vermeldt in de technische handleiding advies voor het vervangen van de UV-C-lampen evenals de frequentie van de vervanging.	7° Dans le cas de la purification de l'air par des UVC, les lampes sont dans un boîtier hermétiquement fermés de sorte qu'il ne soit pas possible que le rayonnement diffuse dans le local. Le fabricant fournit dans le manuel technique les conseils et la fréquence de remplacement des lampes UVC.
Art. 5. Het is verboden om mobiele ventilatie-zuiveringssystemen op de markt te brengen die bestaan uit de volgende technieken al dan niet in combinatie met ventilatie:	Art. 5. Sont interdits de mise sur le marché, les produits mobiles de ventilation-purification qui se composent des techniques suivantes couplées ou non à une ventilation :
1° ozon, systemen met koude plasma;	1° de l'ozone, les systèmes à plasma froid ;
2° UV-C-lampen in een open systeem die straling verspreiden in een lokaal;	2° Les lampes UVC en système ouvert qui diffusent leurs rayonnements dans un local ;
3° de combinatie van UV en fotokatalytische vaste stoffen (hoofdzakelijk TiO ₂);	3° la combinaison d'UV et de solides photo-catalytiques (principalement le TiO ₂) ;
4° de ionisatie van de lucht zonder de precipitaten op te vangen;	4° l'ionisation de l'air sans capture des précipités ;
5° de verneveling van waterstofperoxide.	5° la brumisation au peroxyde d'hydrogène.
De Minister van Volksgezondheid kan afwijkingen toestaan op basis van de aanbevelingen van de Task force ingesteld door het commissariaat Corona verantwoordelijk voor het bevorderen van de uitvoering van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake ventilatie en luchtzuivering.	Le Ministre de la Santé publique peut autoriser des dérogations sur base des recommandations de la Task force mise en place auprès du Commissariat Corona chargée de favoriser la mise en œuvre des recommandations du Conseil Supérieur de la Santé en matière de ventilation et de purification de l'air .
De vrijstellingen worden gepubliceerd op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.	Les dérogations sont publiées sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 6. Met het oog op het markttoezicht worden de systemen die aan de normen van artikelen 3 en 4 voldoen, door de fabrikant tien werkdagen na het op de markt brengen	Art. 6. Aux fins du suivi de la surveillance du marché, les produits qui répondent aux normes des articles 3 et 4 sont enregistrés

op het volgende adres geregistreerd: corona-ventilation@health.fgov.be.	par le fabricant, 10 jours ouvrables après la mise sur le marché à l'adresse suivante : corona-ventilation@health.fgov.be .
De volgende informatie wordt gevraagd:	Les informations suivantes sont demandées :
1° productnaam/handelsnaam; 2° de verantwoordelijke voor het op de markt brengen/fabrikant; 3° de contactpersonen/telefoonnummer/e-mailadres; 4° het virusbestrijdingsmiddel: HEPA-filter/EPA-filter/elektrostatische precipitator/UV-C; 5° min. en max. luchtventilatiesnelheid in m ³ per uur; 6° afmetingen van het toestel (lengte x breedte x hoogte); 7° gewicht in kg; 8° gebruikte elektrische spanning in volt (V) en vermogen bij nominaal toerental (kW).	1° nom du produit / nom commercial ; 2° le responsable de la mise sur le marché / fabricant ; 3° la personnes de contact / n° de téléphone/adresse mail ; 4° renseigner le moyen de lutte contre le virus : filtre HEPA / filtre EPA / précipitateur électrostatique / UVC ; 5° régime de ventilation d'air min et max en m ³ par heure ; 6° dimensions de l'appareil (longueur x largeur x hauteur) ; 7° poids en kg ; 8° tension électrique utilisée en volt (V) et puissance à régime nominal (kW).
Art. 7. Het gebruik van beweringen over de doeltreffendheid en de ongevaarlijkheid is aan de beslissing van de overheidsdienst onderworpen. De fabrikant moet een volledig, gedetailleerd en gestructureerd dossier indienen op het volgende adres: 'corona-ventilation-claim@health.fgov.be'. Dit dossier moet het volgende bevatten:	Art. 7. L'emploi d'allégations d'efficacité et de non-dangereusité est conditionné à la décision de l'administration. Le fabricant introduit à l'adresse « corona-ventilation-claim@health.fgov.be » un dossier complet, détaillé et structuré de la manière suivante :
1° de identificatie van de aanvrager; 2° een beschrijving van het volledige systeem, de onderdelen, een technische tekening en de werking; 3° de proeven, tests en een doeltreffendheidsrapport betreffende het volledige systeem en de conclusies op grond waarvan de fabrikant kan garanderen dat zijn product doeltreffend is met betrekking tot artikelen 3 of 4; 4° de garantie van de doeltreffendheid van het systeem tegen het virus SARS-CoV-2 gedurende een bepaalde gebruiksduur en de maatregelen die zijn genomen om	1° identification du demandeur ; 2° description du produit complet, ses constituants, un dessin technique et son fonctionnement ; 3° les essais, tests et rapport d'efficacité sur le produit complet ainsi que les conclusions qui conduisent le fabricant à garantir que son produit est efficace au regard de l'article 3 ou 4 ; 4° la garantie de l'efficacité du produit sur le virus SARS-CoV-2 pour un temps d'utilisation donné et les mesures prises pour garantir son efficacité dans le temps ;

<p>de doeltreffendheid ervan in de tijd te waarborgen;</p> <p>5° het wetenschappelijk bewijs dat normale blootstelling voor de mens ongevaarlijk is en de drempels voor die blootstelling die niet overschreven mogen worden;</p> <p>6° een beschrijving van de installatie- en gebruiksvoorwaarden van het systeem in een te behandelen omgeving;</p> <p>7° een beschrijving van de installatie- en gebruiksomstandigheden waarin het systeem niet mag worden gebruikt;</p> <p>8° een beschrijving van de voorwaarden voor het verwijderen van een met het virus besmette apparatuur.</p>	<p>5° apporter la preuve scientifique de la non-dangérosité lors d'une exposition humaine normale et les seuils à ne pas dépasser lors d'une exposition ;</p> <p>6° décrire les conditions d'installation et d'utilisation du produit dans un environnement à traiter ;</p> <p>7° décrire les conditions d'installation et d'utilisation où le produit ne peut pas être utilisé ;</p> <p>8° décrire les conditions d'élimination des équipements contaminés par le virus.</p>
Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgische Staatsblad is bekendgemaakt.	Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Brussel, ... 15 maart 2021	Bruxelles, ... 15 mars 2021
De Minister van Volksgezondheid,	Le Ministre de la Santé publique,
 Frank VANDENBROUCKE	